


PARTER

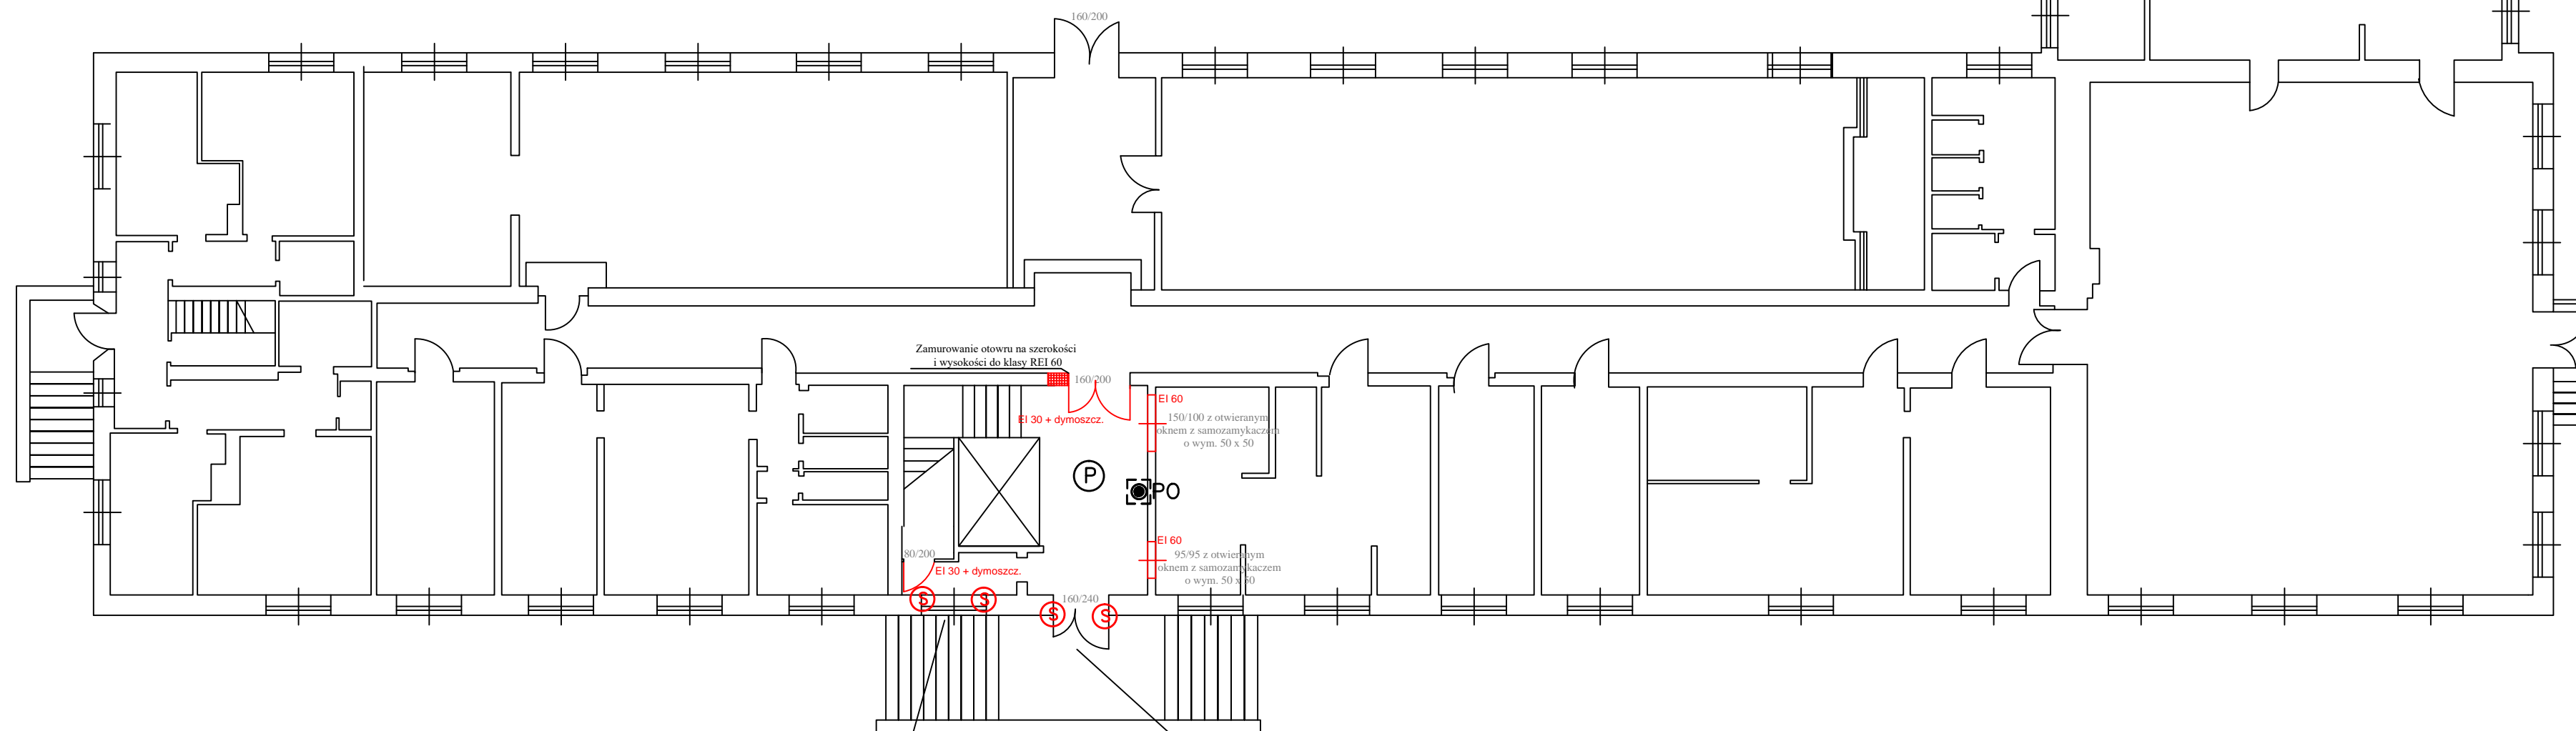


Okno napowietrzające z siłownikami
KA 34/1000 -BSY + Set
otwierane do wewnątrz
1392 x 2631

Drzwi napowietrzające
z siłownikami DDS 54-500
i konsolami.
Na każde skrzydło drzwi po
jednym siłowniku

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

- CO - Centrala oddymiania
RZN4416-M(16A)
- LT - Przycisk przewietrzający
typu LT
- PO - Przycisk ręcznego
oddymiania RT 45
- (P) - Optyczna czujki dymu
DOR 40 z gniazdem
- (S) - Siłownik klapy/drzwi

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce tel/fax. 41-368-04-14				
NAZWA OPRACOWANIA: INSTALACJA GRAWITACYJNA DO ODPROWADZANIA DYMÓW I GAZÓW POZAROWYCH Z KLATKI SCHODOWEJ - Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie				
OBIEKT ADRES Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 28-300 Jędrzejów			DATA: Sierpień 2021	
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut parteru - instalacja oddymiania klatki schodowej				
OPRACOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	UPR.:	PODPIS:	SKALA: 1:100
MGR INŻ. KRYSZTOF SWIT		opracowanie: 66/2020 CNBOP		NR RYS.: E2
MGR INŻ. LUKASZ BŁASZKIEWICZ		opracowanie: 5570/2007 SCGP W-wa		
MGR INŻ. JAN MADEJ		opracowanie: 0904/12/0305/01		