


Złącze kablowe ZK-3a
w II klasie ochrony
zlokalizowane we wnętrzu przy wejściu
do sali gimnastycznej

Złącze pomiarowe ZP-1
w II klasie ochrony
zlokalizowane we wnętrzu przy wejściu
do sali gimnastycznej

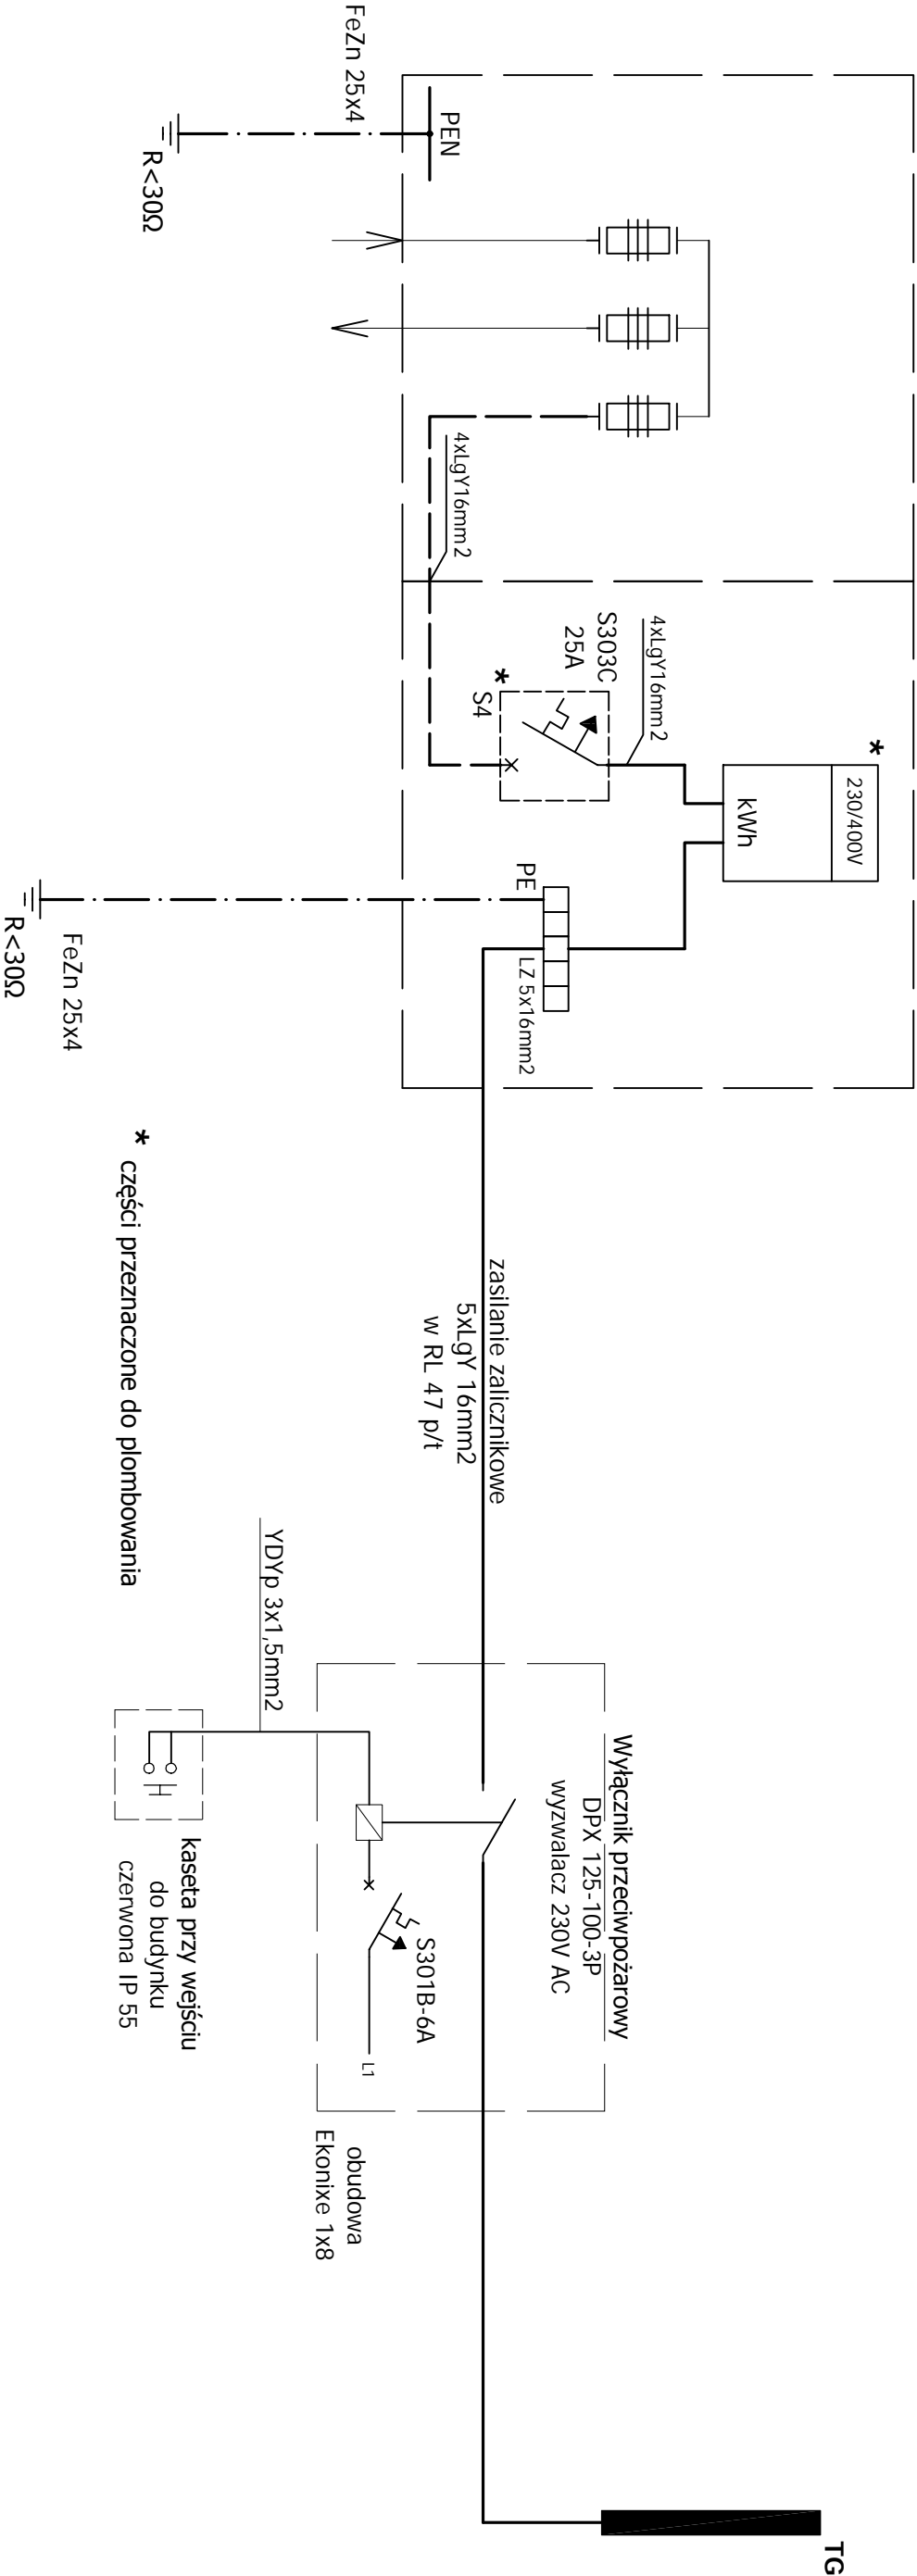

Układ sieci: TN-C

Obiekt: Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie		Inwestor: Powiat Jędrzejowski ul. 11 Listopada 83 Jędrzejów	
Rodzaj dokumentu: Wyłącznik przeciwpożarowy		Skala: 1:100	Nr rysunku: 6E
Data:	05.2008 r		
Funkcja:	Nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Dawid Wór	-	
Projektował:	Aleksander Piędel	3/Tbg/79	
Sprawił:	dr inż. Antoni Piędel	111/72-Rz	
Kier. Prac.	Arch. St. Popowicz		
"A" STUDIO PROJEKTOWE STANISŁAW POPOWICZ			