




Proj. YKY 5x35mm<sup>2</sup>, L=40m

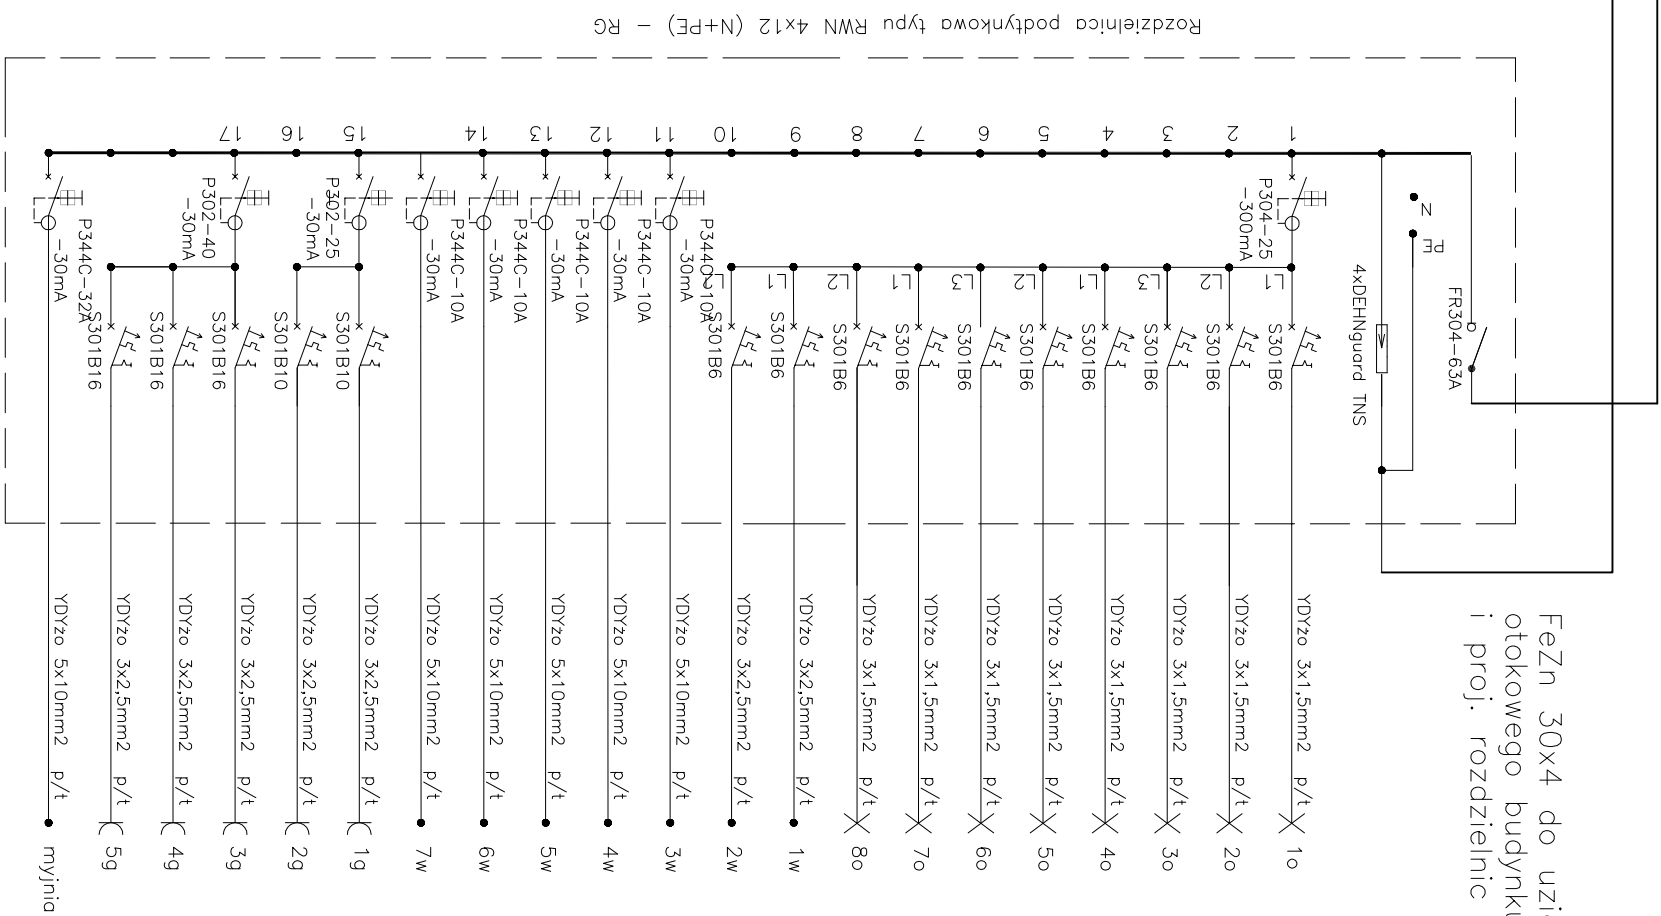

FeZn 30x4 do uziomu  
otokowego budynku  
i proj. rozdzielnic w bud.

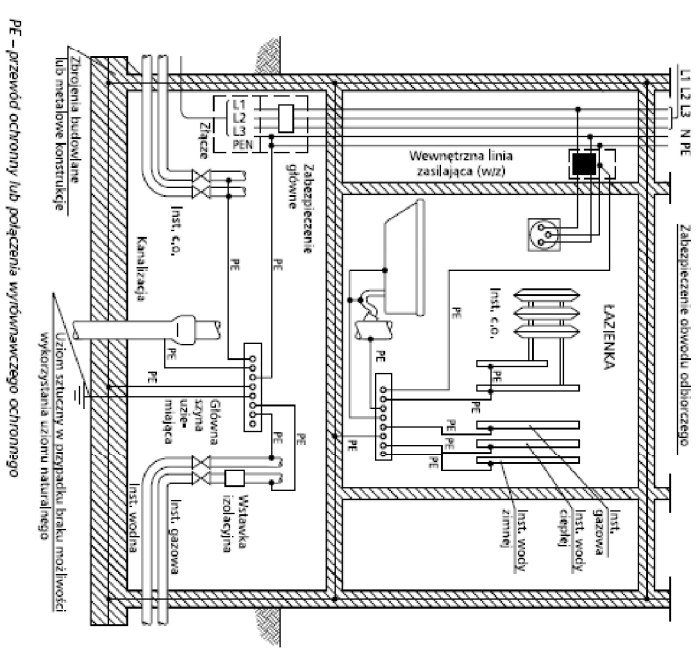

PE – przewód ochronny lub połączenia wyrównawczego ochronnego

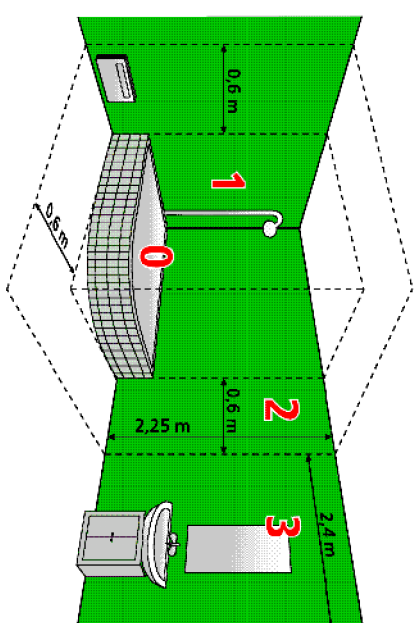

**Strely ochrony wg PN-IEC 60364-7-701:1999**

$P_i=58,0\text{ kW}$      $k=0,6$      $P_s=35,0\text{ kW}$   
 $\cos\phi_i=0,93$      $U_n=230/400\text{ V}$   
 $10a(b)$ ,  $1ga(b)$ ,  $1wa(b)$  – nur

<div><div>PPHU HAKIS</div><div>Podchojny 52d</div><div>28-300 Jędrzejów</div><div>tel. 0500 221 859</div><div>e-mail: <a href="mailto:hs@soft-media.com.pl">hs@soft-media.com.pl</a></div></div>				
	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	Hubert Smorąg	SWK0150/POEO/04	2010-03	
Sprawił:	Piotr Kuchniak	SWK0145/POEO/04	2010-03	
Investor:	Tytuł opracowania:			
Zamieszkały:	Powiat Jędrzejowski ul. ul. 11 Listopada 83 28-300 Jędrzejów			
Adres budowy:	ul. Okrzei, Jędrzejów			
Nr działek:	393/3	Skala:	%	Nr rysunku:
				2/E