



PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY Ø90PE

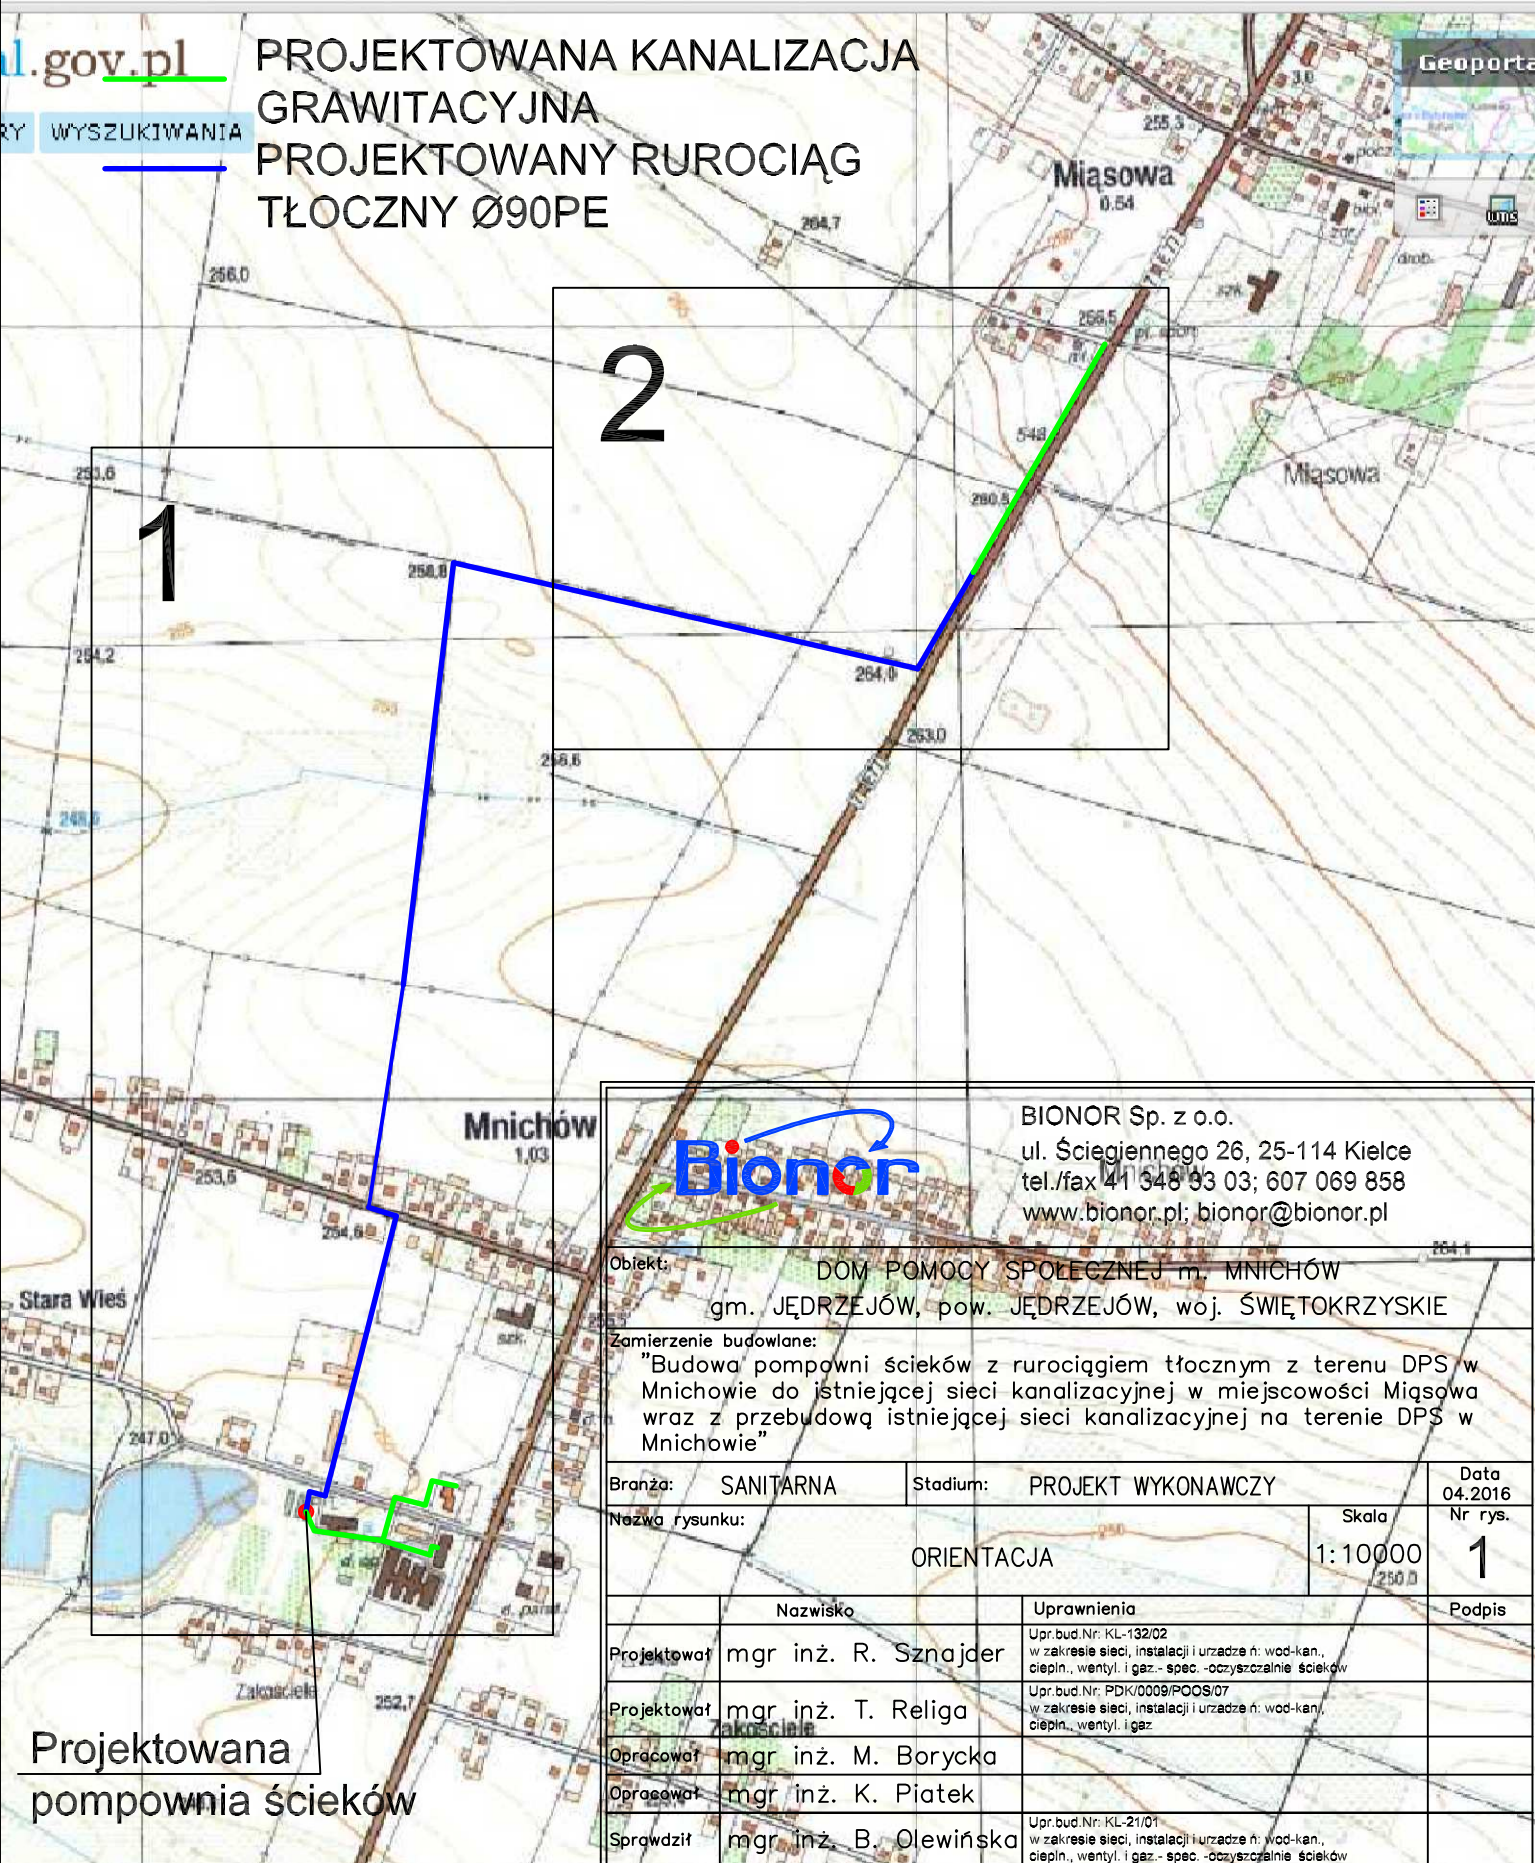

				BIONOR Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce tel./fax 41 346 83 03; 607 069 858 www.bionor.pl; bionor@bionor.pl	
Obiekt: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ m. MNICHÓW gm. JĘDRZEJÓW, pow. JĘDRZEJÓW, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE					
Zamierzenie budowlane: "Budowa pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym z terenu DPS w Mnichowie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miąsowa wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie DPS w Mnichowie"					
Branża: SANITARNA		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Data 04.2016 Nr rys. 1	
Nazwa rysunku: ORIENTACJA				Skala 1:10000	
	Nazwisko	Uprawnienia			Podpis
Projektował	mgr inż. R. Sznajder	Upr.bud.Nr: KL-132/02 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń n: wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz. - spec. -oczyszczalnie ścieków			
Projektował	mgr inż. T. Religa	Upr.bud.Nr: PDK/0009/POOS/07 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń n: wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz.			
Opracował	mgr inż. M. Borycka				
Opracował	mgr inż. K. Piatek				
Sprawił	mgr inż. B. Olewińska	Upr.bud.Nr: KL-21/01 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń n: wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz. - spec. -oczyszczalnie ścieków			

Projektowana
pompownia ścieków