


Przejście przewodów kanalizacyjnych przez dach budynku należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w zależności od technologii wykonania pokrycia dachu, w zakresie robót wykonawcy instalacji sanitarnych pozostaje wykonanie:

- uszczelnienia rurociągu przy przejściu przez dach
- uszczelnienie pokrycia dachu
- konstrukcja zapewniająca sztywność wywiewki kanalizacyjnej niezależnie od warunków zewnętrznych

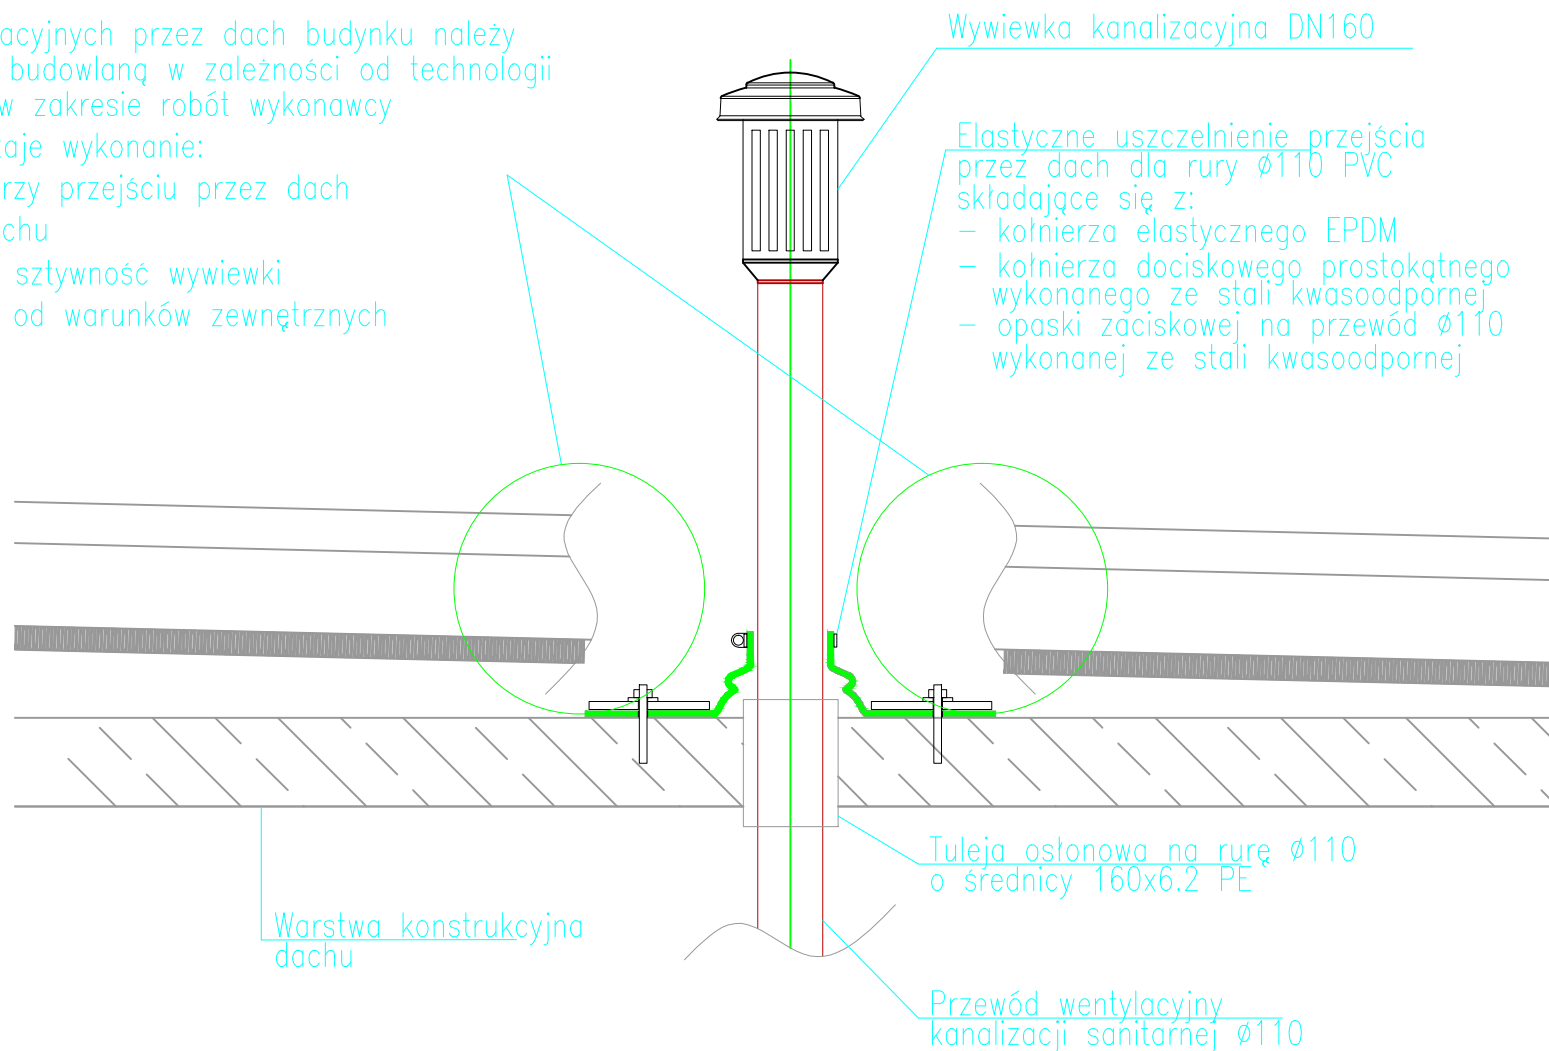

Tytuł projektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej		Nr rysunku:
Adres: Jędrzejów, gm. Jędrzejów, dz. nr 395		S5
Tytuł rysunku: Szczegół przejścia wywiewki przez dach		Skala: -
Branża: Sanitarna		Data: 06.2017
Projektant: mgr inż. Piotr Markiewicz Nr uprawnień 140/KL/75		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Zygulski Nr uprawnień SWK/0133/PWOS/04		Podpis: