


PIWNICA

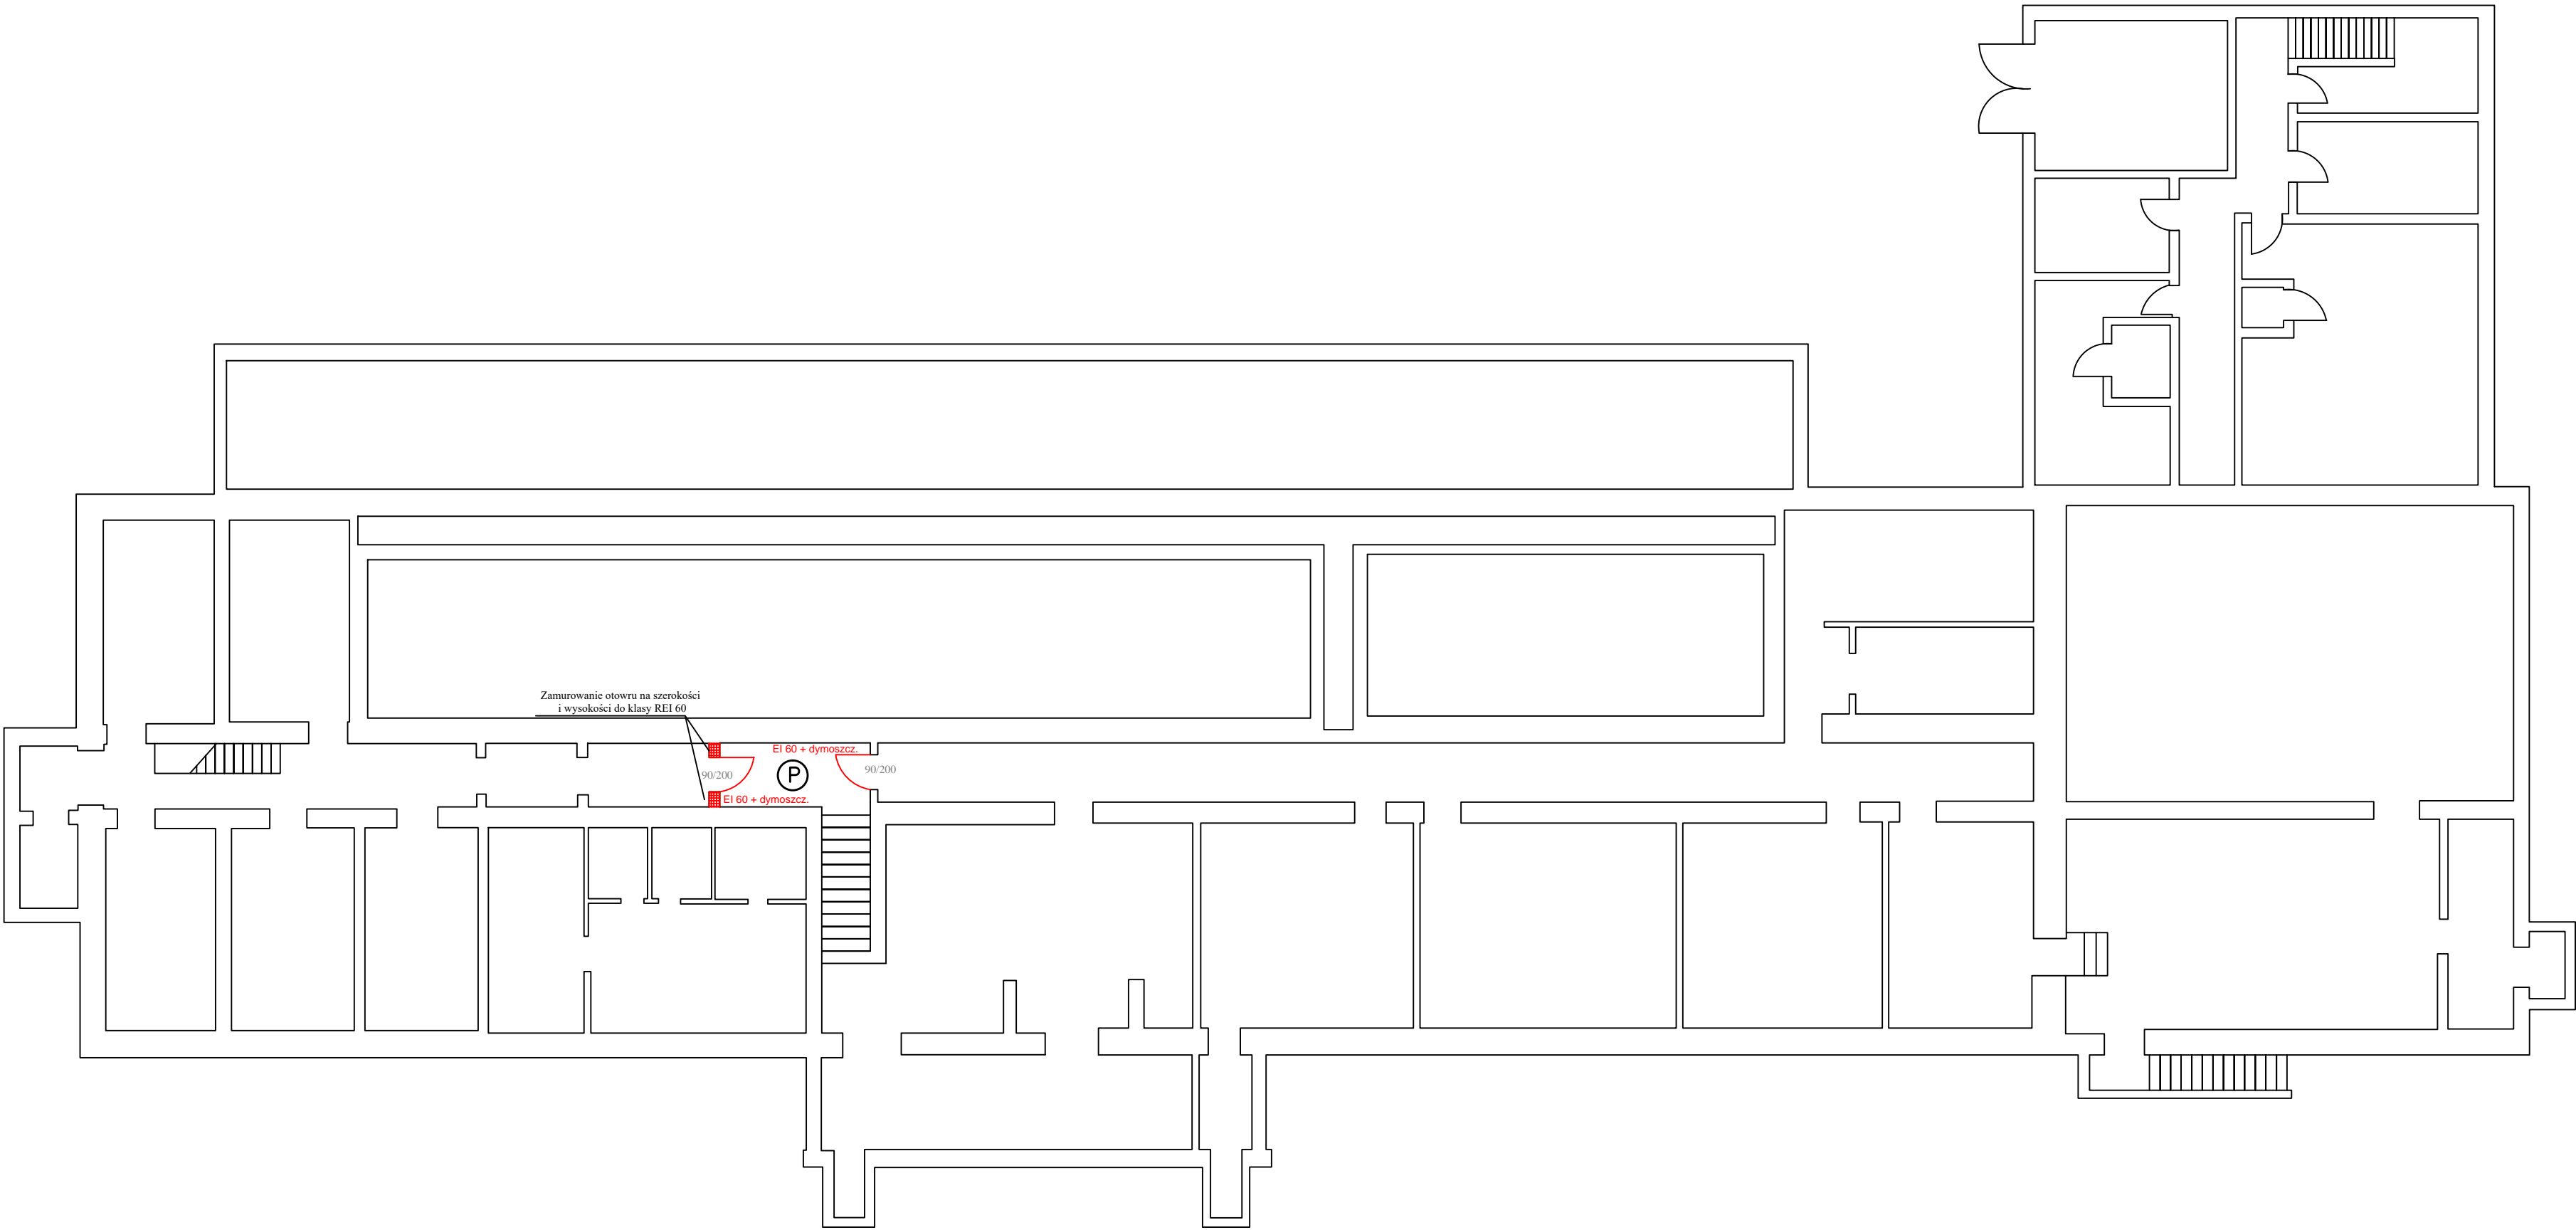

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

- CO – Centrala oddymiania RZN4416–M(16A)
- LT – Przycisk przewietrzający typu LT
- PO – Przycisk ręcznego oddymiania RT 45
- Optyczna czujki dymu DOR 40 z gniazdem
- Siłownik klapy/drzwi

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce tel/fax. 41-368-04-14				
NAZWA OPRACOWANIA: INSTALACJA GRANTYCYJNA DO OPROWADZANIA DYMÓW I GAZÓW POŻAROWYCH Z KLATKI SCHODOWEJ - Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie				
OBIEKT ADRES Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 28-300 Jędrzejów		DATA: Sierpień 2021		
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut piwnicy - instalacja oddymiania klatki schodowej				
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. KRYSZTOF ŚWIT	IMIĘ I NAZWISKO UPR.: 44/2020 CHOP	PODPIS: opracowania	SKALA: 1:100	
MGR INŻ. LUKASZ BŁASZKIEWICZ	opracowania	5570/2007 SGP W-wa	NR RYS.: E1	
MGR INŻ. JAN MADEJ	opracowania	SWU/IE/0385/01		